

TYCO MUB-RV ΒΑΣΗ TYCO ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 12V UNIVERSAL 4^{ΩΝ} ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ NOVA ALARM by SECOLink

Ρύθμιση Ζώνης ανιχνευτή καπνού:

No. ΖΩΝΗΣ: 10

Διεύθυνση: 00_4

Όνομα ζώνης: AN.ΚΑΠΝΟΥ

Συνδεσμολογία: 2: NO

Ανάρτηση περιοχής: 01:ΠΕΡΙΟΧΗ 01

Λειτουργία: 09:24H ΚΑΠΝΟΥ

Ταχύτητα ζώνης: 0,4 δευ.

Ενεργοποίηση Παράκαμψης

Χωρίς συναγερμό

Οπλίστ με κλείστρο

Ακολουθίας στην είσοδο

Ακολουθίας στην έξοδο

Επαλήθευση φωτός

Περ.Συναγερμοί

Περ.Συναγερμ. & Αναφορές

Pre-Alarm Zone

Φυσική διεύθυνση

Επίσταση


00:ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (CP)

Αρ. Κλέμμες: 4

Κατανάλωση: 15 mA

Σχόλια

Zone Report and Alarm Limitation options can be set in Global Time Settings Tab

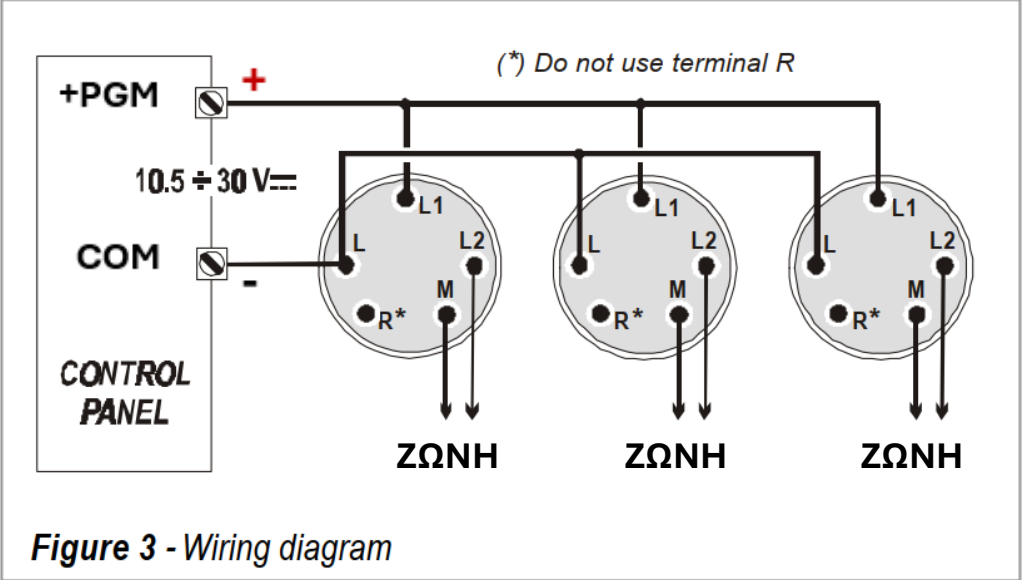

Ρύθμιση +PGM

No. εξόδου: 3

Διεύθυνση: 00_3

Όνομα εξόδου: RESET AN.ΚΑΠΝΟΥ

Λειτουργία εξόδου: 17:Fire Power Supply

Δυνατότητες

Ανάστροφο

Παλμός

Ευκατάσταση

Pre-Alarm

Επιβεβαίωση όπλισης

Επιβεβαίωση απώπλισης

Επιβεβαίωση απορρόπησης

Μονοκλιμακωτή

Βισνιολή

Reset Time

• δευ. 5

• λεπ.

Φυσική διεύθυνση

Επίσταση

00:ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (CP)

Αρ. Κλέμμες: +PGM

Κατανάλωση: 50 mA

Σχόλια

PGM activation (Trigger Sources)

Εντολή από ζώνη:

Υπόμνημα

+ Επιλεγμένο

- Μη επιλεγμένο

DB Project: EL_default_project_2015_03_17_10

ΠΛΗΚΤΗΤΕΣ

ΔΟΜΗ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΩΝ

ΕΞΟΔΟΙ PGM

Χρόνος συναγερμού ηλεκτρολογίου: 180 δευ.

Χρόνος εισόδου: 20 δευ.

Γενικός χρόνος εξόδου: 30 δευ.

Καθυστερήση αυτόματης όπλισης: 30 δευ.

Pre-alarm Time: 10 δευ.

Παλμός ένδειξης όπλισης/από όπλισης: 0,5 δευ.

Fire Alarm Verification Settings

Detector Settle Time: 5 δευ.

Fire Zone Verification Time: 20 δευ.

Καθυστερήση αναφοράς σε συναγερμό από την είσοδο: 30 δευ.

Καθυστερήση αναφοράς διακοπής ρεύματος: 60 λεπ.

Αυτόματη παράκαμψη ζώνης: 3

Επαναφορά ζώνης μετά από: 2 ωρ.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Height = 23.5 mm Diameter = 125.6 mm	
Weight = 60 g	
TERMINALS DESCRIPTION	
R	DO NOT USE
L - L1	Power supply (10.5 - 30 V)
L2 - M	Output Contact
RMAX = 90 ohm I MAX= 100 mA	
VMAX = 60 V Insulation = 1.0 kV	

